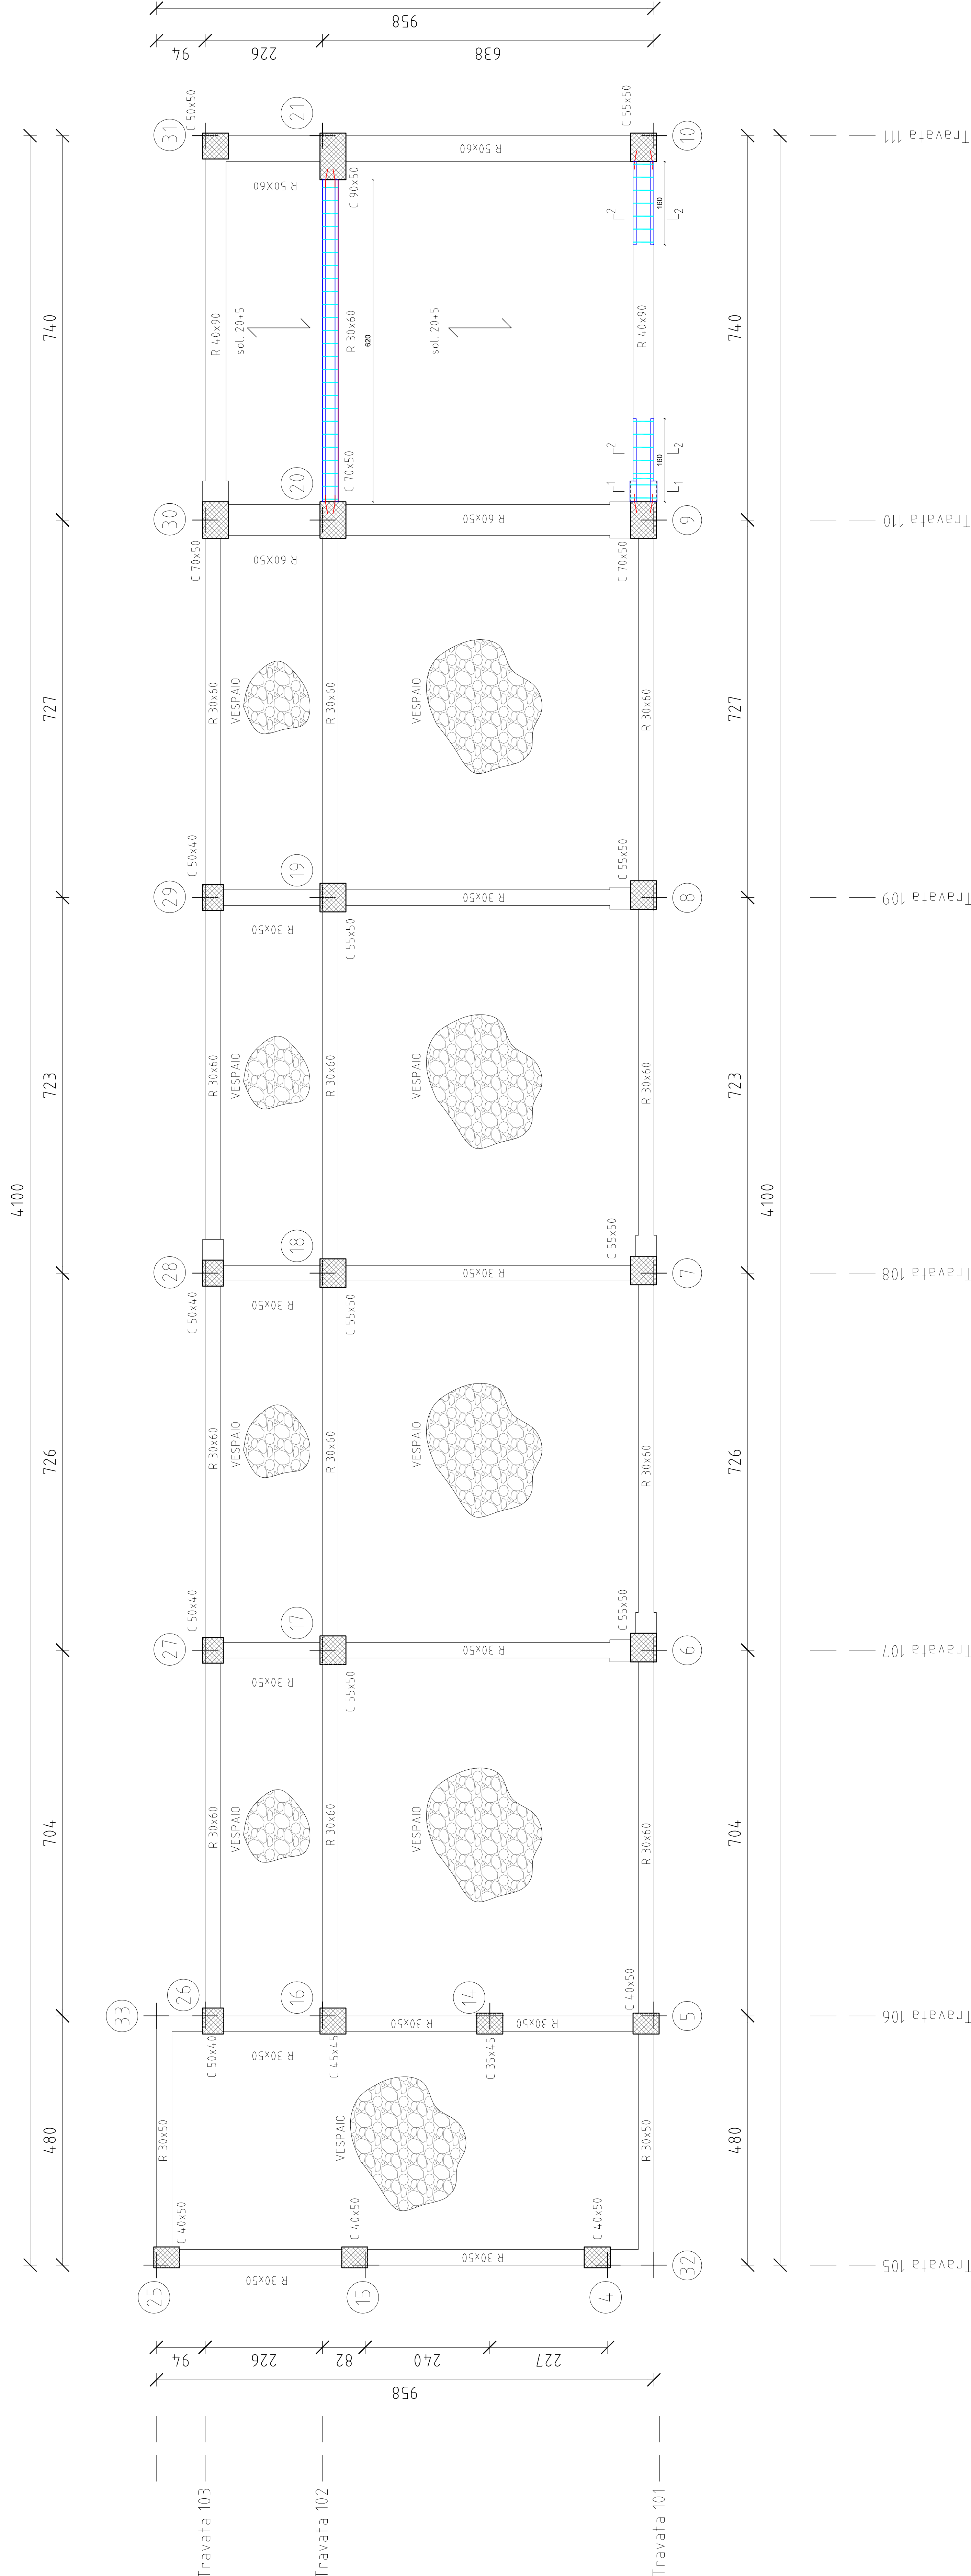


CARPENTERIA IMPALCATO I (q=+0.00m) - destinazione d'uso: scuola (cat. C1)



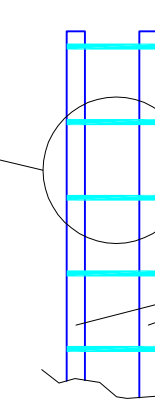





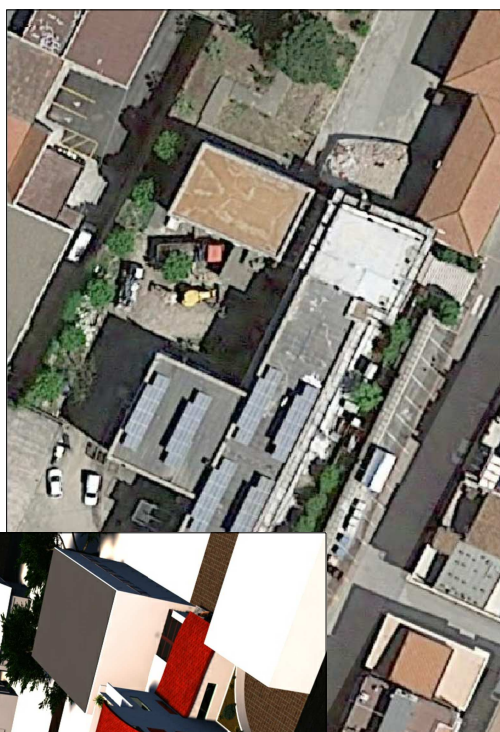
<p>LEGENDA INTERVENTO CAM®</p>	<div data-bbox="499 1215 567 1477"> <p>intervento CAM® 4 nastri/25 cm</p>  <p>angolare pressopiegato 60x60x6</p> </div> <div data-bbox="553 1028 591 1094">  </div> <p>barre di continuità: 1+1Ø16 SOLO SUPERIORI dove indicato in pianta Lingh=500mm, Lsald=150mm, Z=6mm</p>	<div data-bbox="688 1028 721 1112">  </div> <p>Intervento CAM® NODI 2 ricorsi a fasciare il pilastro ciascuno di 4 nastri sovrapposti</p>
--------------------------------	---	--

TABELLA MATERIALI INTERVENTO CAM		
Malta per allestimento angolari e piastre tipo MasterEmaco S 950 also Emaco R 955 M	Malta per inghisaggio tipo MASTER FLOW 928 also EMACO S 55	
PIATTI / ANGOLARI CONTINUI PRESSOPIEGATI PER PILASTRI E TRAVI IN C.A. Acciaio S275JR EN 10025-2 mandorlato zincato a caldo $f_{yk} \geq 275 \text{ MPa}$ $f_{tk} \geq 410 \text{ MPa}$	PIASTRA IMBUTITA RIPARTITRICE DEL NASTRO 125X125X4 mm Acciaio S235JR EN 10025-2 zincato a caldo $f_{yk} \geq 235 \text{ MPa}$ $f_{tk} \geq 360 \text{ MPa}$	
BARRA DI CONTINUITÀ Acciaio B450C $f_{yk} \geq 450 \text{ MPa}$ $f_{tk} \geq 540 \text{ MPa}$	NASTRI IN ACCIAIO CAM® - C.A. Inox AISI 301+2H C1000 EN 10088-4 / 1.4318 $b_{nastro} \geq 19 \text{ mm}$ $f_{yk} \geq 700 \text{ MPa}$ $b_{nastro} \geq 0,9 \text{ mm}$ $f_{tk} \geq 1000 \text{ MPa}$	

		REGIONE BASILICATA COMUNE DI SALANDRA Provincia di Matera			
				P.O. – FESR – Basilicata 2013/2017	
PROGETTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DEI CORPI A E B DEL COMPLESSO EDILIZIO SCOLASTICO TEN. ROCCO DAVIA IN SALANDRA (MT)		Elaborato CARPENTERIA IMPALCATO 1 (Blocco A)			
Rev:	Date/Date	Note di revisione/revision notes			
R.U.P. Ing. Domenico Terranova					
Progr. Progetto	Firma / Sign.	Data / Date	Scala / Scale	Foglio	Comunicazione
		11/02/2017	1:50		
				Documento n. Document n.	
				POST - OPERAM	
				C.2	