MURO SU PALI

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

MURO

Calcestruzzo			Acciaio di armatura	Copriferro
Classe di resistenza	Classe di esposizione	Classe di lavorabilità		
C25/30 (Rck 300 kg/cmq)	XC2 (UNI EN 206-1 e UNI 11104)	S4	B450C	S=3 cm

PALI TRIVELLATI

Calcestruzzo			Acciaio di armatura	Copriferro
Classe di resistenza	Classe di esposizione	Classe di lavorabilità		
C25/30 (Rck 300 kg/cmq)	XC2 (UNI EN 206-1 e UNI 11104)	S4	B450C	S=5 cm

Planimetria con indicazione muro su pali
scala 1 : 200

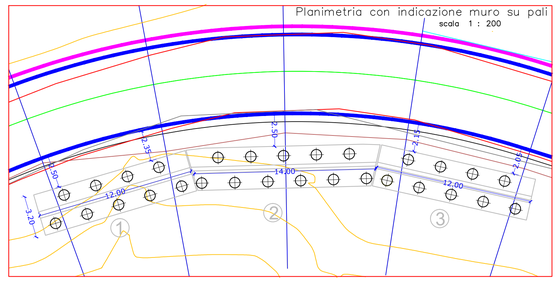

Prospetto muro
scala 1 : 100

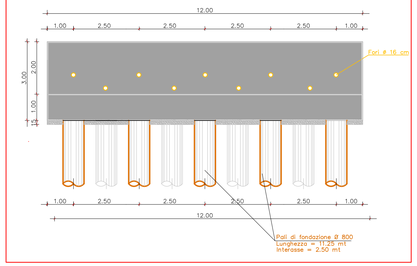

Armatura palo di fondazione – Ø 800 – H=11.25 mt
scala 1 : 50

Sezione X – X
scala 1:20





Sezione longitudinale
scala 1:50

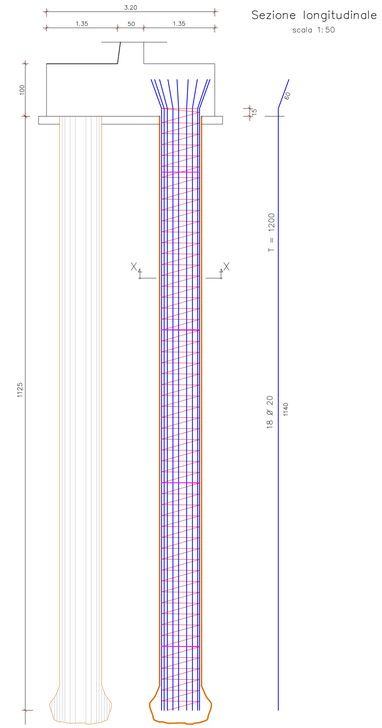

Posizionamento pali di fondazione concio 1 e 3
scala 1 : 100

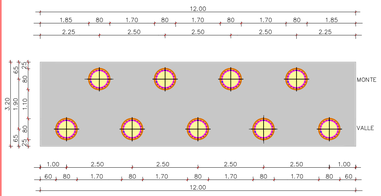

Armatura inferiore aggiuntiva
collegamento testa pali
scala 1 : 100

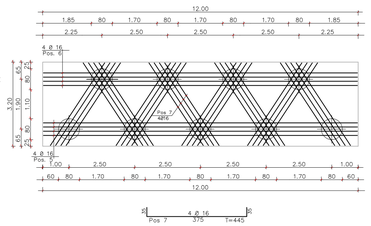

Posizionamento pali di fondazione concio 2
scala 1 : 100

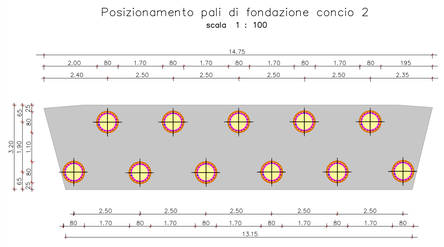

Armatura inferiore aggiuntiva
collegamento testa pali
scala 1 : 100

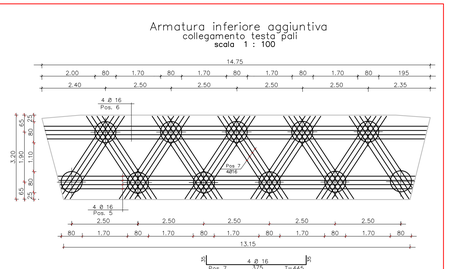

Armatura muro
scala 1 : 50

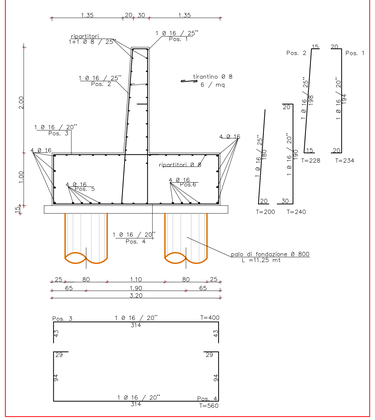

PROVINCIA DI MATERA

INTERVENTO DI SISTEMAZIONE FRANE AL KM 139,200 DELLA S.P. EX S.S. 103 E AL KM 0,800 DELLA S.P. 79 STIGLIANO-GANNANO

PROGETTO UNIFICATO (DEFINITIVO/ESECUTIVO)

Data: GIUGNO 2022	1° AGGIORNAMENTO:	2° AGGIORNAMENTO:
Codice elaborato **4.4.3**	Scala 1 : 200/100/50/20	

PROGETTO DELLE STRUTTURE

PLANIMETRIA - PROSPETTO E PARTICOLARI COSTRUTIVI MURO SU PALI

S.P. 79 STIGLIANO-GANNANO KM 0,800

Il Progettista
Ing. Francesco DURSO

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Ignazio OLIVERI